


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

V KOMUNIKACI

VE VOLNÉM TERÉNU

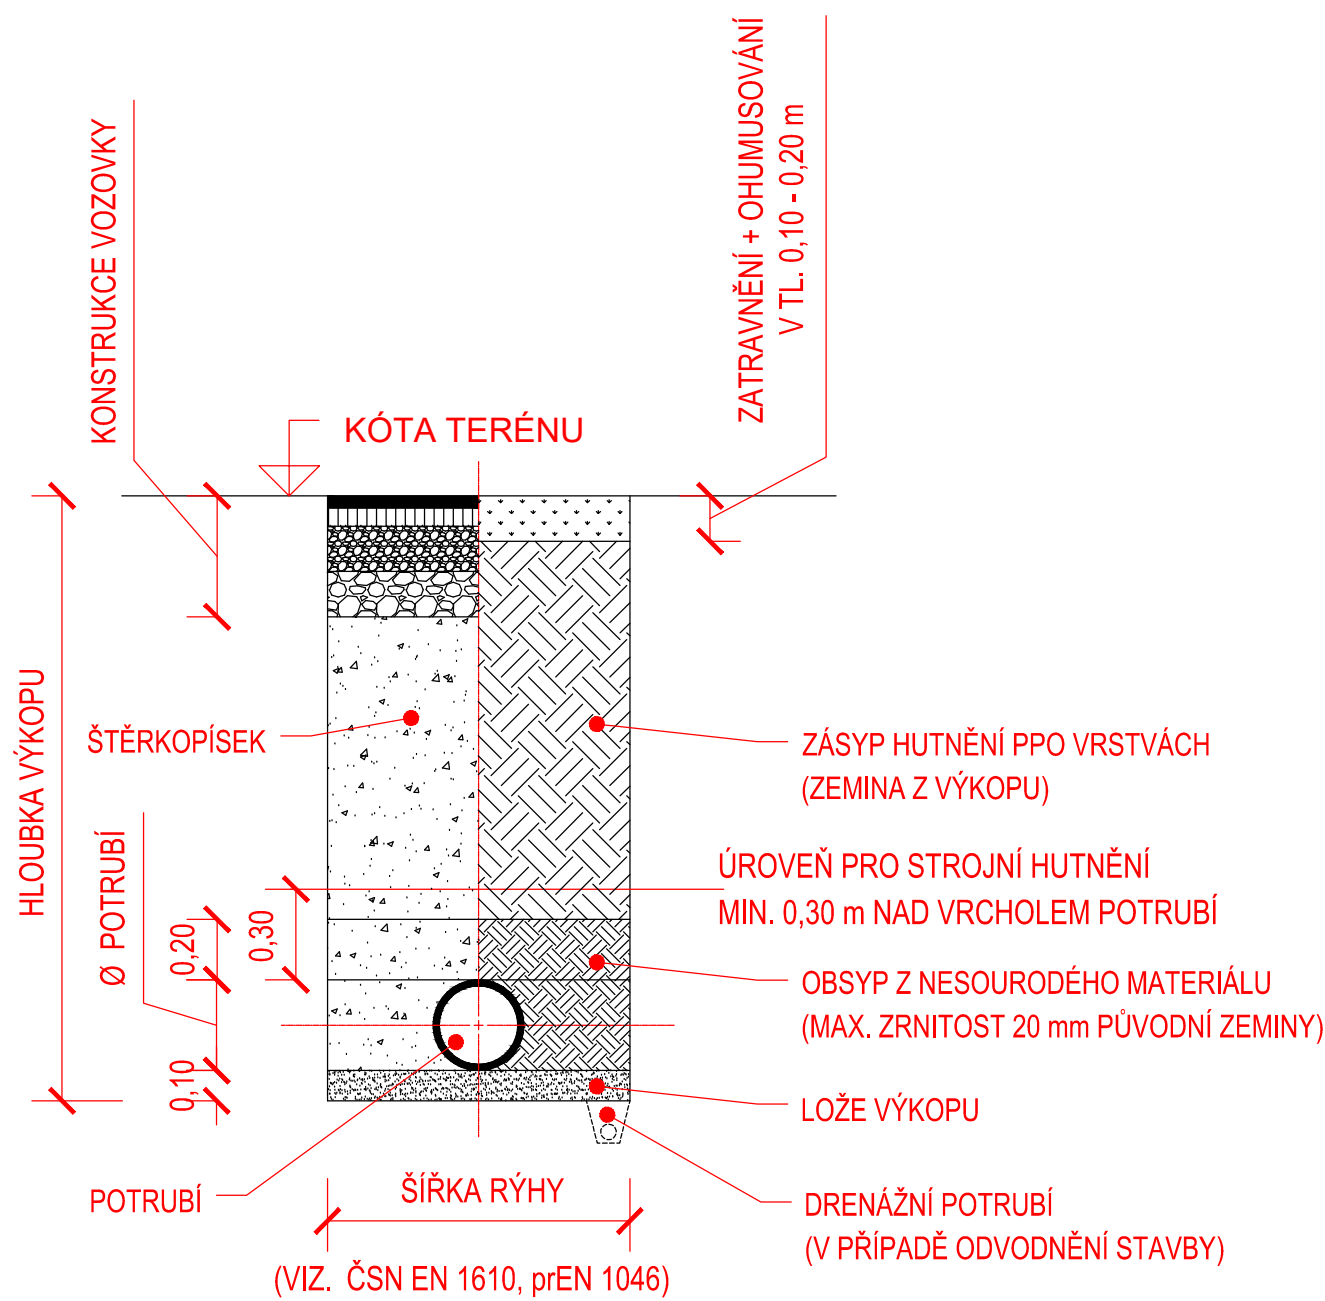

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU A PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ STOKY A EVENTUÁLNĚ UPRAVIT NAVRŽENÝ PODÉLNÝ PROFIL (ZA ÚČASTI PROJEKTANTA)
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE VÝKOP PAŽEN - TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE-LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSYP, BUDE VYTĚŽENÁ ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSYP VÝKOPU
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ BUDE PŘÍTOMEN ZÁSTUPCE SPRÁVCE VEDENÍ
- POKLOPY ŠACHET VČ. POKLOPŮ ŠACHET STÁVAJÍCÍCH BUDOU OSAZENY DO NIVELETY NAVRŽENÉ KOMUNIKACE

Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	GEOprojectKV Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: info@geoprojectkv.cz www.geoprojectkv.cz	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš		
Objednatel:	Město Horní Slavkov Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Číslo zakázky: P162018
Název:	Regenerace sídliště – část A - etapa 4 - veřejné prostranství a park. plochy SO 01a a SO 01b		Datum: 03/2023
Objekt:	Komunikace a zpevněné plochy		Úroveň: DPS - Z1
Příloha:	Schéma uložení potrubí		Číslo přílohy: D.1.1.9