Školní

2533/3

2533/220

2533/101

622

623

chodník - dlažba

chodník - dlažba

PPR DN50

2x OC DN150

PVC-KG DN150

PVC-KG DN150

PVC-KG DN150

KT DN300

dlažba

dlažba

přespádování části okapu

osadit nový geigr DN125

Zásuvka IP44 (v suchém prostoru)
IP66(v prostoru jímky)

šachta z beton. skruží DN1000 bez dna
s uzavíracím a vypouštěcím ventilem,
potrubí vody bude ukončeno zahradním ventilem

podzemní nádrž na akumulaci
dešťové vody o užitném objemu cca 11,7 m3

Kabeláž
v chráničkách
v zemi

odtok z nádrže bude napojen do stáva
potrubí dešťové kanalizace, v místě n.
bude osazena revizní šachta DN315

kabel pro připojení čerpadla
bude napojen na stáv. vnitřní rozvod el.

Stávající rozvaděč
objektu

min. vzdálenost nádrže od stávajícího objektu

nový dešťový svod bude veden
podél fasády štítu nad střechou
nižšího objektu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Školní ul.

1369

čp. 736

(zateplený obvod budovy)

Stávající rozvaděč
objektu

kabel pro připojení čerpadla
bude napojen na stáv. vnitřní rozvod el.

vývod vody na fasádu, potrubí
ukončeno zahradním ventilem

min. vzdálenost nádrže od stávajících objektů

Kabeláž
v chráničkách
v zemi

Zásuvka IP44 (v suchém prostoru)
IP66(v prostoru jímky)

podzemní nádrž na akumulaci dešťové vody
o užitném objemu cca 11,7 m3

DŠ6 622,53 / 621,35

DŠ5

DŠ4 621,14 / ??620,14

DŠ1 624,17 / 622,95

DŠ2 623,79 / 623,29

ŠV PE 32

Š103 624,42 / 624,14

Š102 623,78 / 620,73

D1 D2 D5 D6 D7 D8

5,3 m

5,47 m

Dovybavení stávajícího rozvaděče 2x

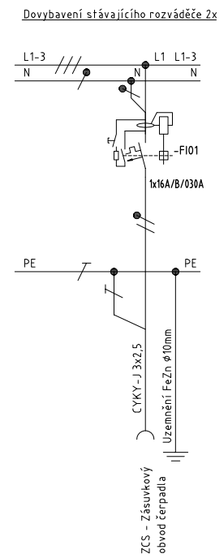

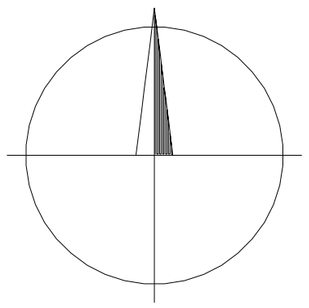

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE (VAK KARLOVY VARY)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ODHAD TRASY
- VODOVODNÍ ŘAD + PŘÍPOJKY (VAK KARLOVY VARY)
- KABEL NN PODZEMNÍ VEDENÍ (ČEZ DISTRIBUCE)
- HORKOVOD PODZEMNÍ VEDENÍ CZT (ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY s.r.o.)
- TEPLOVOD PODZEMNÍ VEDENÍ CZT (ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY s.r.o.)
- TÚV V ZEMI (ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY s.r.o.)
- PLYNOVOD NTL + OCHRANNÉ PÁSMO (GasNet s.r.o.)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ (CETIN)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN)

NAVRŽENÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC–KG DN125, 150
- VÝTLAK VODY PE 32x3,0 mm
- KABEL PRO PŘIPOJENÍ ČERPADLA

ŠV ŠACHTA NA VÝTLAKU VODY S ARMATURAMI

Šx STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000

DŠx REVIZNÍ ŠACHTY TYPOVÉ PLASTOVÉ NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI DN315 A DN425

VYUŽITELNÁ PLOCHA STŘECHY PRO AKUMULACI DEŠŤOVÝCH VOD

POZNÁMKA :

- TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTAČNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- Před započetím zemních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmovém území prověřeny a vytýčeny, řádně vyznačeny provozovatelem inženýrských sítí, případně bude požádáno o jejich asistenci během výkopových prací.
- Výkopové práce u stávajících sítí budou prováděny ručně, při splnění podmínek jednotlivých správců sítí, pod odborným dozorem, při dodržení všech ČSN a bezpečnostních předpisů týkajících se prací ve výkopech.
- Souběhy a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005

VS1810_12_HS_D222_SO786_r01.dwg

HIP: Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ	Zodpovědný projektant stavební části: Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ	Zodpovědný projektant části elektro: Petr Malý	Petr Malý Projektová činnost v oboru elektro Poštovní 944, 36221 Nejdek Tel: +420 724 738 750 / malyp.869@gmail.com
Autor:	Vypracoval:	Vypracoval: Petr Malý	
Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov			Stupeň: DPS / Profese: Elektro
Akce: Hospodaření s dešťovou vodou - 1.etapa Horní Slavkov D2. SO 786 - ZŠ Školní			Formát - měřítko: A2 - 1:200 / Parc:
			Číslo zakázky: 1810_12
			Datum: 11/2018
Název výkresu: Elektroinstalace - situace			Číslo výkresu: D2.2.2

A2 - 594x420