

SCHÉMATA ROZVADĚČŮ

Stavba: **Snížení energetické náročnosti budovy
školy Šance
Poštovní 654, Horní Slavkov
k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 906**

Část: **D1.4-E - Elektroinstalace**

Investor: **Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov**


Zak. č.: **002-2023**

Datum: **04/2023**

Stupeň PD: **DSP**

Příloha č.: **D1.4-E-10**

RD - rozvaděč dělení elektroinstalace - 1. PP

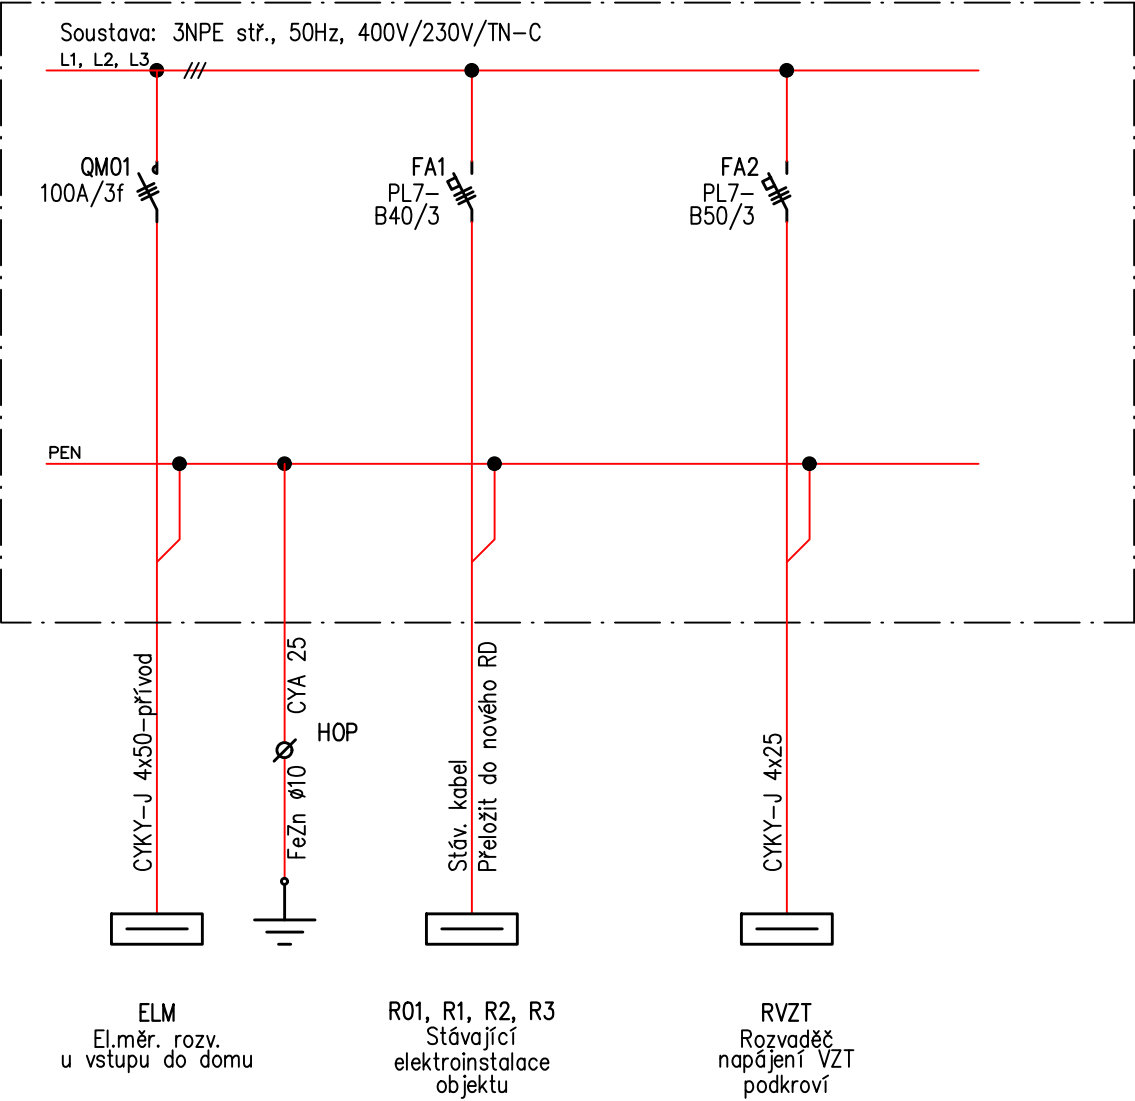

Poznámka: - rozvaděč dimenzovat s rezervou cca 20% modulů navíc + rezervou pro FVE
- posoudit dimenze rozvodů a jističů dle skuteční instalovaných spotřebičů

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Šance, Poštovní 654, Horní Slavkov, k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 906	Příloha: D1.4-E-10	Datum: 04/2023
Část: D1.4-E - Elektroinstalace	Část: Schémata rozvaděčů	Zak. č.: 002-2023
Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov	Skupina: Rozvaděč RD	List/listů: 1/3

R01 - stávající rozvaděč elektroinstalace 1.PP

Soustava: 3NPE stř., 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
L1, L2, L3 ///

←
Stávající vývody
z rozvaděče

Fi1
KVKVEB
-10/30
B10
30mA

Fi1
KVKVEB
-10/30
B6
30mA

PE
N

1-CHKE-R 3x1,5

CYKY-J 3x1,5

Osv. N
Nouzové
osvětlení
schodiště

1V1a, 1V1b
Deskové
rekuperátory
2x0,2kW/230V

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Šance, Poštovní 654, Horní Slavkov, k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 906

Část: D1.4-E – Elektroinstalace

Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Příloha: D1.4-E-10

Část: Schémata rozvaděčů


Skupina: Rozvaděč R01

Datum: 04/2023

Zak. č.: 002-2023

List/listů: 2/3

RD - rozvaděč dělení elektroinstalace - 1. PP

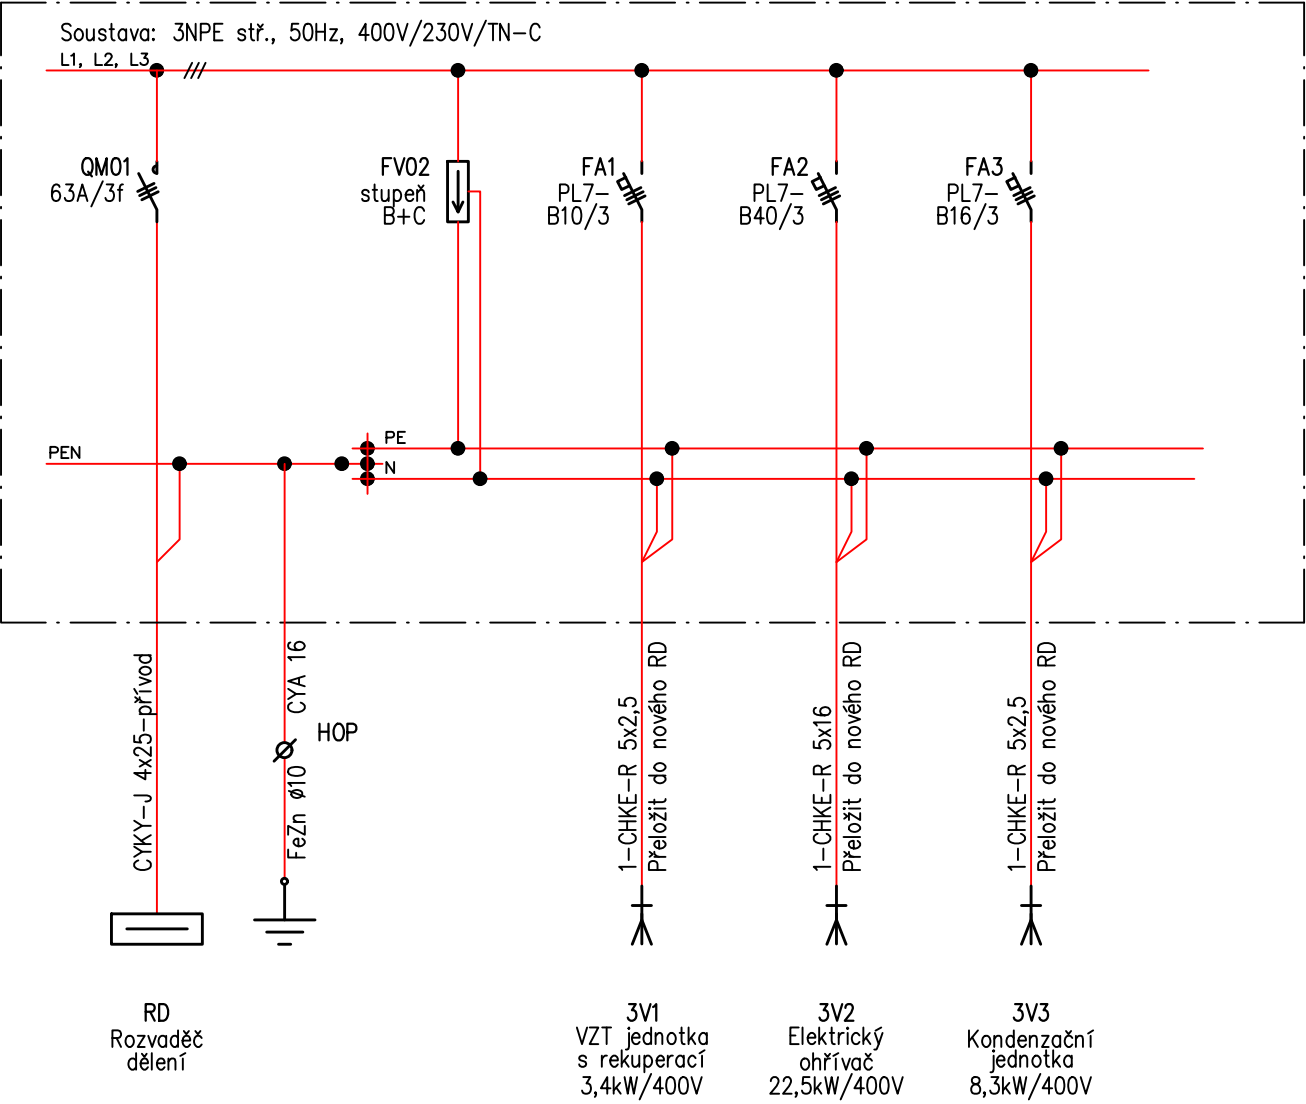

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Šance, Poštovní 654, Horní Slavkov, k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 906

Část: D1.4-E – Elektroinstalace

Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Příloha: D1.4-E-10

Část: Schémata rozvaděčů

Skupina: Rozvaděč RVZT

Datum: 04/2023

Zak. č.: 002-2023

List/listů: 3/3