


ŘEZ A/1

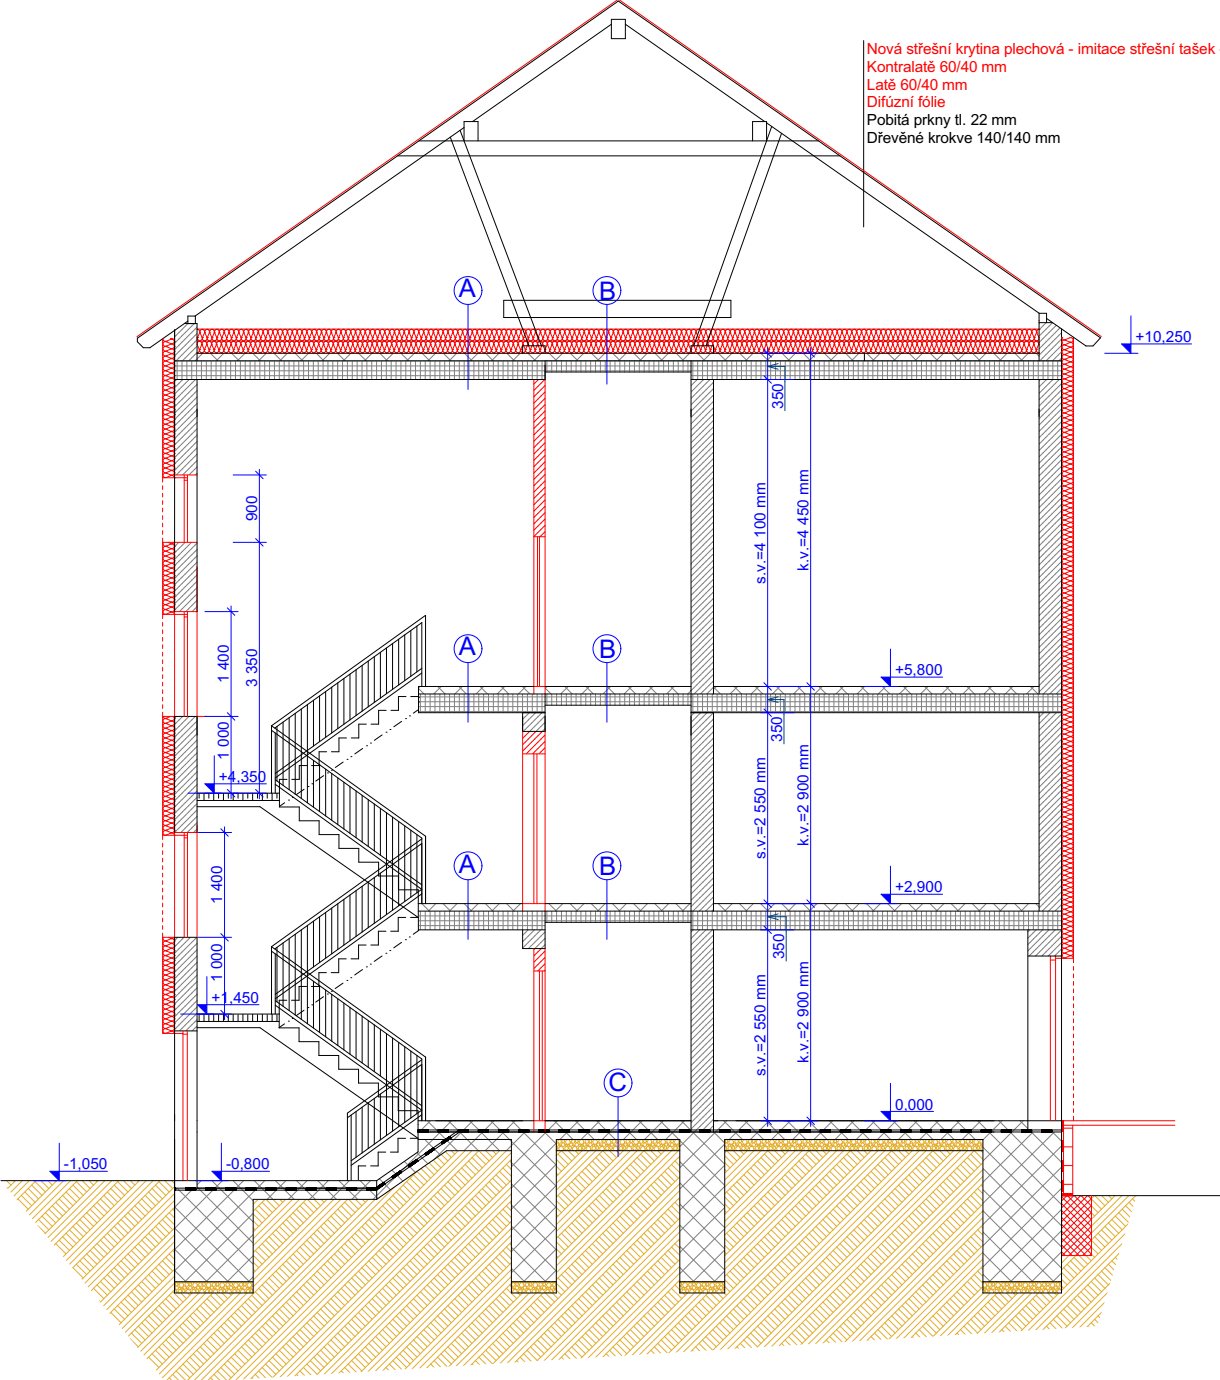

Stávající složení vrstev podlah:


- A
- litá sádrová podlaha tl. 100 mm
 - škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu
 - vápenocementová omítka tl. 20 mm

- B
- betonová mazanina tl. 100 mm
 - železobetonový stropní panel tl. 75 mm
 - železobetonový průvlak výšky 250 mm

- C
- betonová mazanina tl. 100 mm
 - hydroizolace
 - železobeton tl. 150 mm
 - hutněný štěrkopískový podsyp tl. 200 mm
 - rostlá zemina


Pozn.:
- lité sádrové podlahy budou odstraněny v celé tloušťce - 100 mm a budou nahrazeny keramzitbetonem tl. 100 mm + samonivelační hmota 5 mm
- podlahy z litého teraca budou zachovány
- podlahy z keramické dlažby bude odstraněny včetně 50 mm betonového podkladu - nově vybetonovat 50 mm keramzitbetonu+ samonivelační hmota 5 mm

ŘEZ A/3

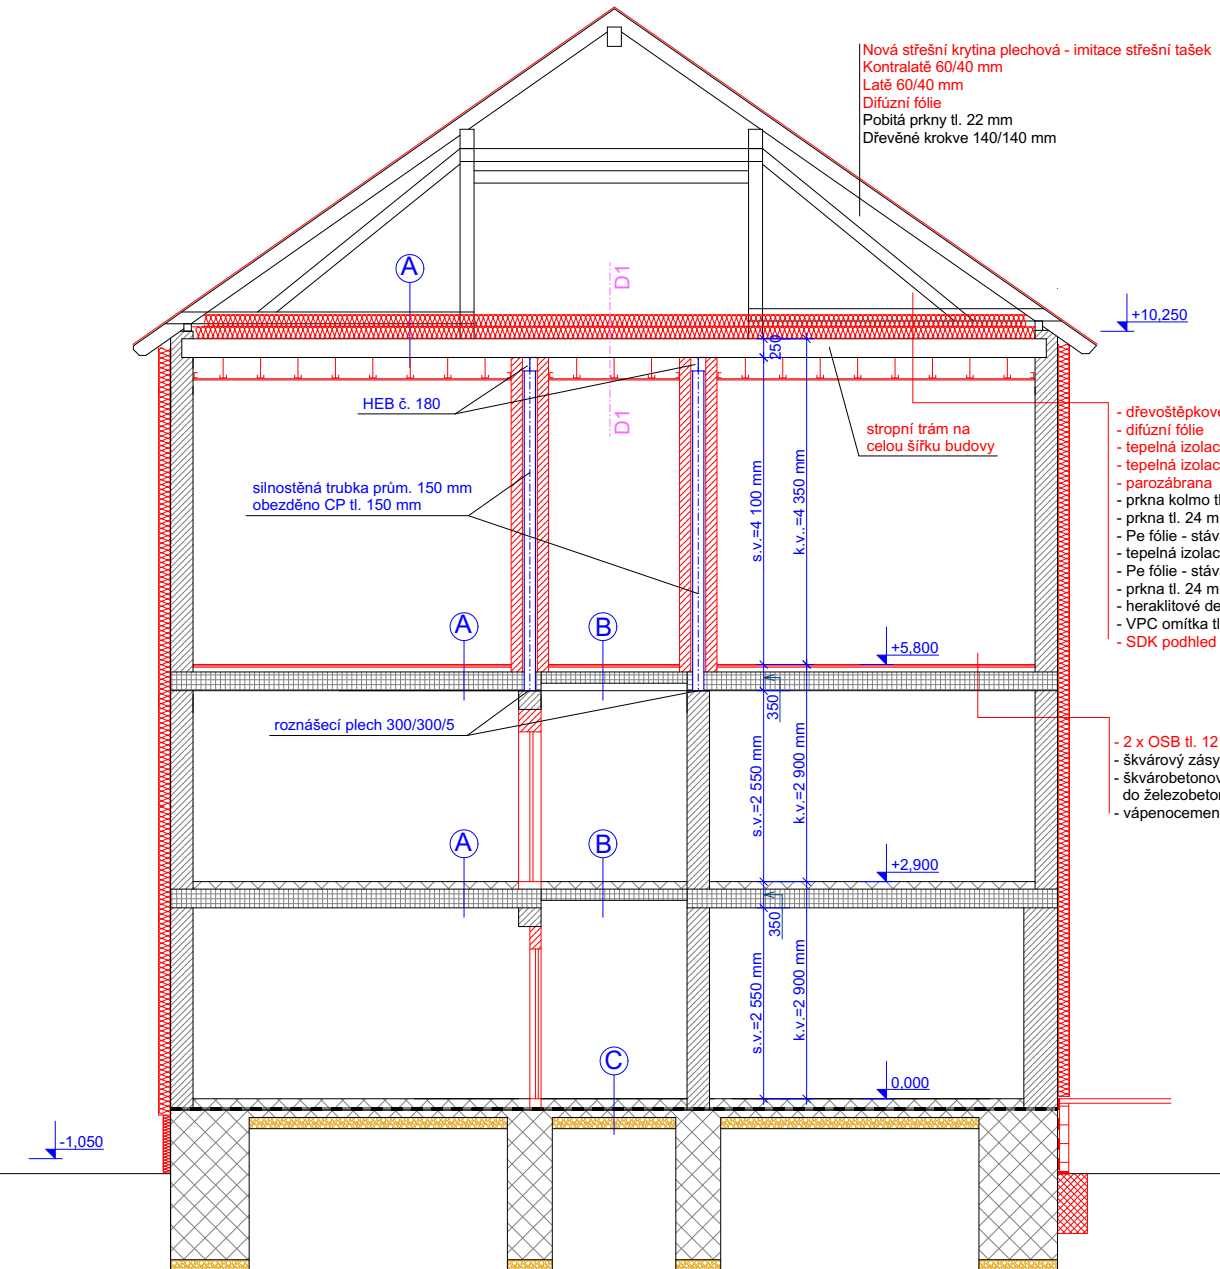

- dřevoštěpkové desky se zámky po obvodě tl. 18 mm
- difúzní fólie
- tepelná izolace - pásy z minerálních vláken tl. 140 mm
- tepelná izolace - pásy z minerálních vláken tl. 140 mm
- parozábrana
- prkna kolmo tl. 24 mm - stávající
- prkna tl. 24 mm - stávající
- Pe fólie - stávající
- tepelná izolace sklovláknitá tl. 200 mm - stávající
- Pe fólie - stávající
- prkna tl. 24 mm - stávající
- heraklitové desky tl. 20 mm - stávající
- VPC omítka tl. 20 mm - stávající
- SDK pohled s garantovanou požární odolností dle PBRS

- 2 x OSB tl. 12 mm
- škvárový záryp tl. 76 mm
- škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu
- vápenocementová omítka tl. 20 mm



- dřevoštěpkové desky se zámky po obvodě tl. 18 mm
- difúzní fólie
- tepelná izolace - pásy z minerálních vláken tl. 140 mm
- tepelná izolace - pásy z minerálních vláken tl. 140 mm
- parozábrana
- prkna kolmo tl. 24 mm - stávající
- prkna tl. 24 mm - stávající
- Pe fólie - stávající
- tepelná izolace sklovláknitá tl. 200 mm - stávající
- Pe fólie - stávající
- prkna tl. 24 mm - stávající
- heraklitové desky tl. 20 mm - stávající
- VPC omítka tl. 20 mm - stávající
- SDK pohled s garantovanou požární odolností dle PBRS

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant.: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu			Č. výkresu
Obsah: ŘEZ A/1, ŘEZ A/3 - M 1:100			11.