


ROZVODNÁ SOUSTAVA:
TN-S, 3NPE, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN
DLE ČSN 33 2000 -4-41:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ŠxVxH 1000x600x300
VÝVODKY: VRCHEM
KRYTÍ: IP 54
NÁTĚR: RAL7035

<div>Marix</div>										Název akce		Zařízení		ROZVADĚČ FM1		Kreslil		Petr Ježek		Rozvaděč		FM1	
										Výměna řídicího systému		Umístění		STROJOVNA		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš		Datum		09/2018	
Horní sídkov										Příloha		ČELNÍ NÁHLED ROZVADĚČE											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9														


Maix

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tech.popis:				Fr.měníč čerpadla kotle K1					
Příkon(W)				18 500					

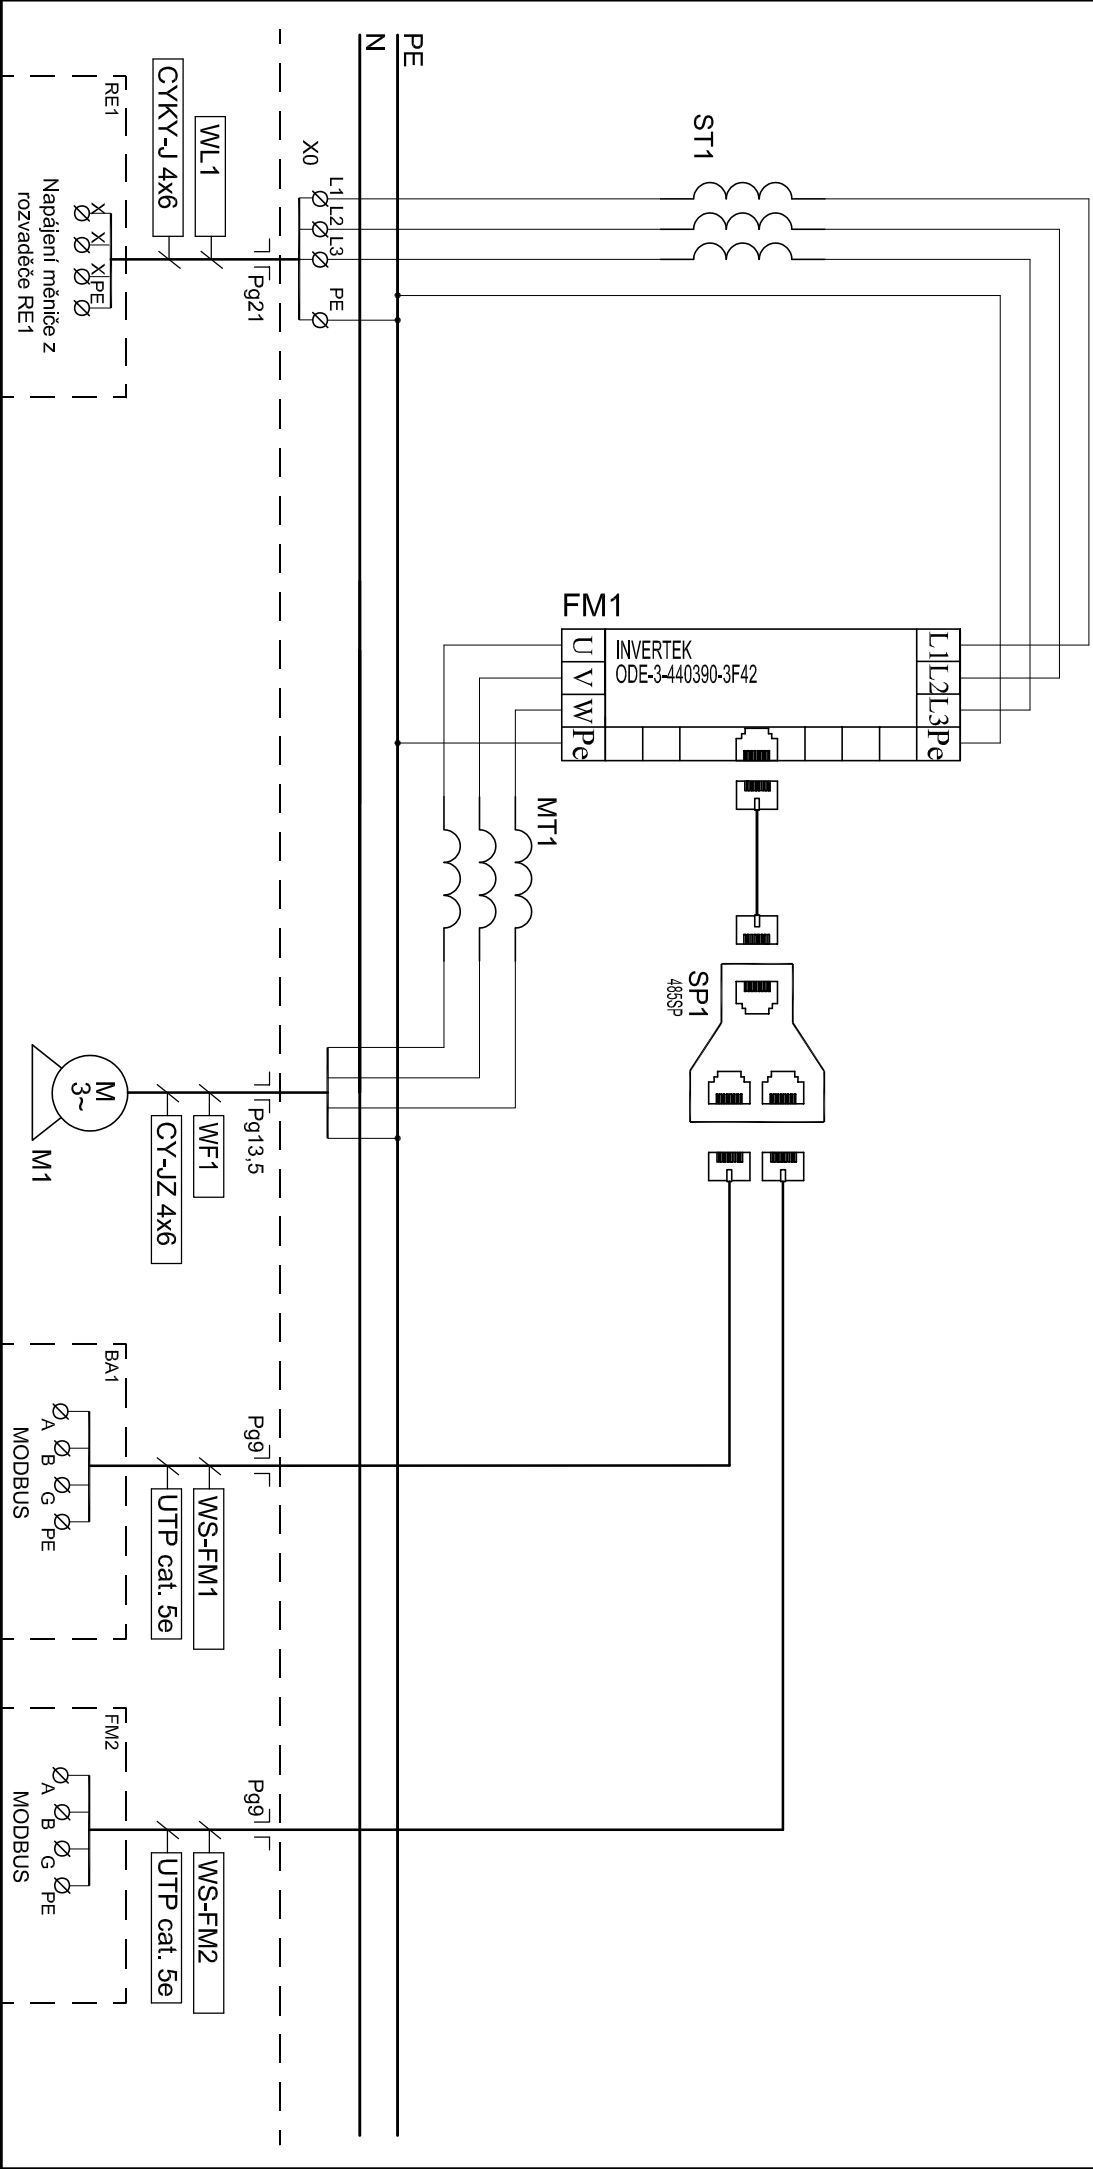


Název akce		Zařízení		ROZVADĚČ FM1		Kreslil		Petr Ježek		Rozvaděč FM1	
Výměna řídicího systému		Umístění		STROJOVNA		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš		Datum	
Horní síť		Příloha		SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE						Strana	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	09/2018	
0		1		2		3		4		5	
6		7		8		9		02			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tech.popis:		Větrání rozvaděče FM1							
Příkon(W)									

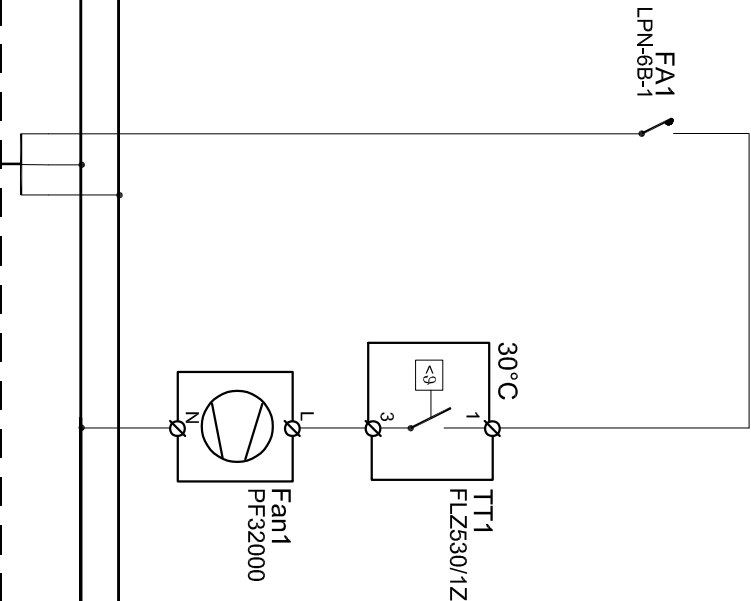

Název akce		Zařízení		ROZVADĚČ FM1		Kreslil		Petr Ježek		Rozvaděč FM1	
				STROJOVNA		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš		Datum	
Výměna řídicího systému		Umístění		SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE						09/2018	
Horní sídlov		Příloha								Strana	
0		1		2		3		4		5	
										6	
										7	
										8	
										9	

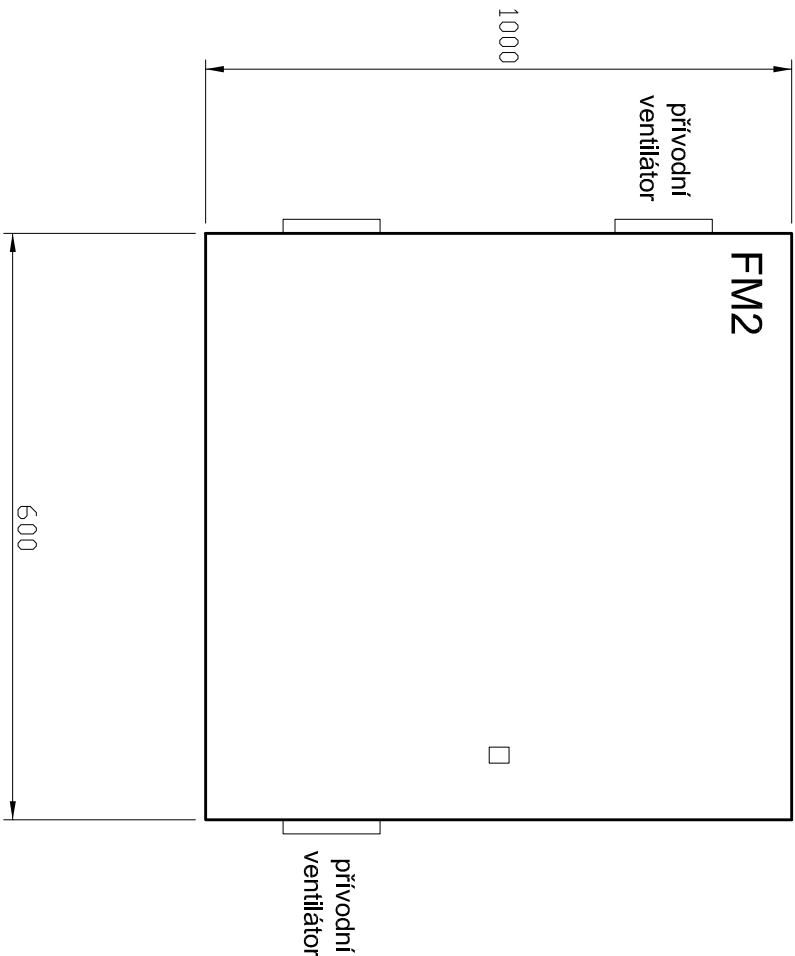


ROZVODNÁ SOUSTAVA:
TN-S, 3NPE, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN
DLE ČSN 33 2000 -4-41:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ŠVVKH 1000x600x300
VÝVODKY: VRCHEM
KRYTÍ: IP 54
NÁTĚR: RAL 7035


Název akce		Zařízení	ROZVADĚČ FM2		Kreslil	Petr Ježek		Rozvaděč	FM2
Výměna řídicího systému		Umístění	STROJOVNA		Kontroloval	Ing. Jirí Libiš		Datum	09/2018
HORNÍ SILKOV		Příloha	ČELNÍ NÁHLED ROZVADĚČE					Strana	01
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maix

Tech.popsis:	Fr.měníč čerpadla kotle K2								
Příkon(W)	18 500								

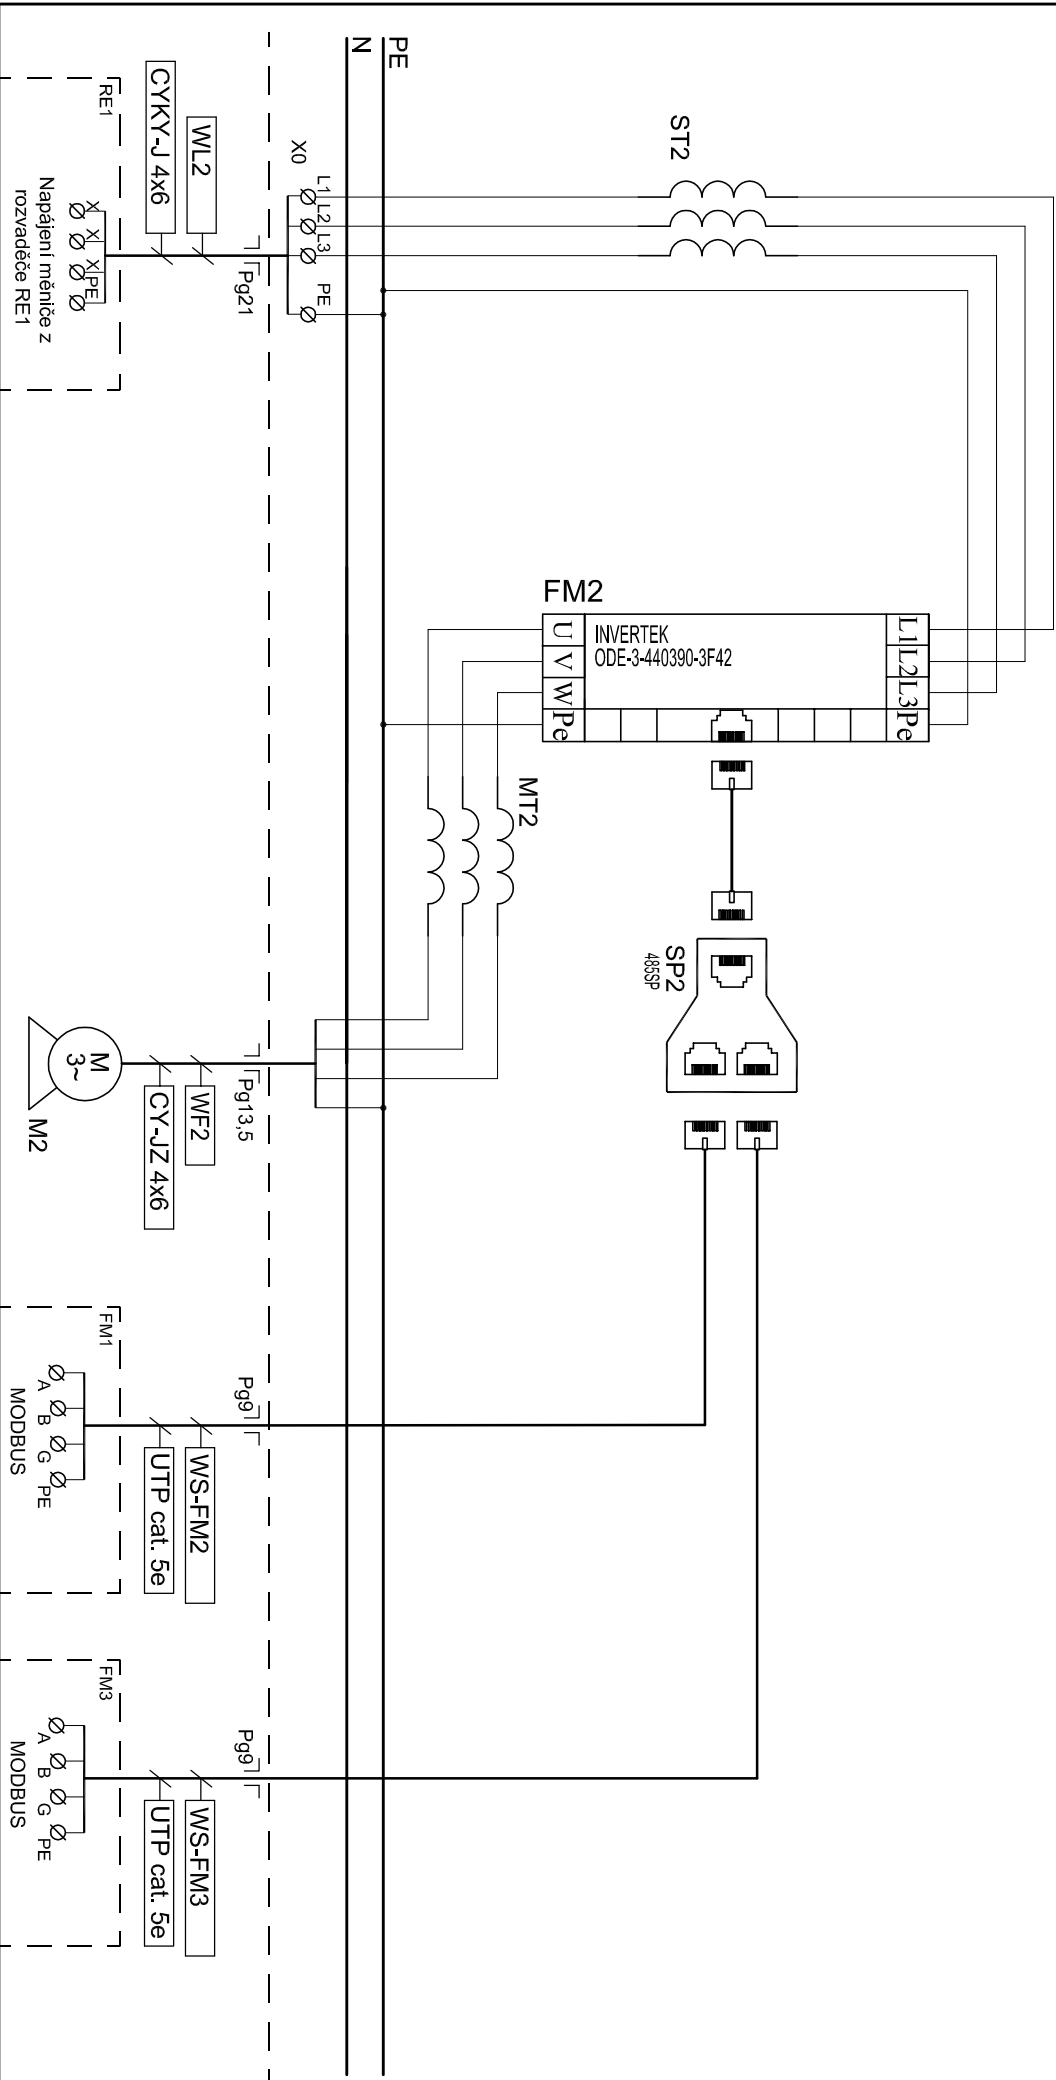

Název akce		Zařízení		Kreslil		Rozvaděč FM2	
Výměna řídicího systému		Umístění		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš	
Horní sídlov		Příloha		SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE		Datum	
0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		Strana		09/2018	
0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		Strana		02	

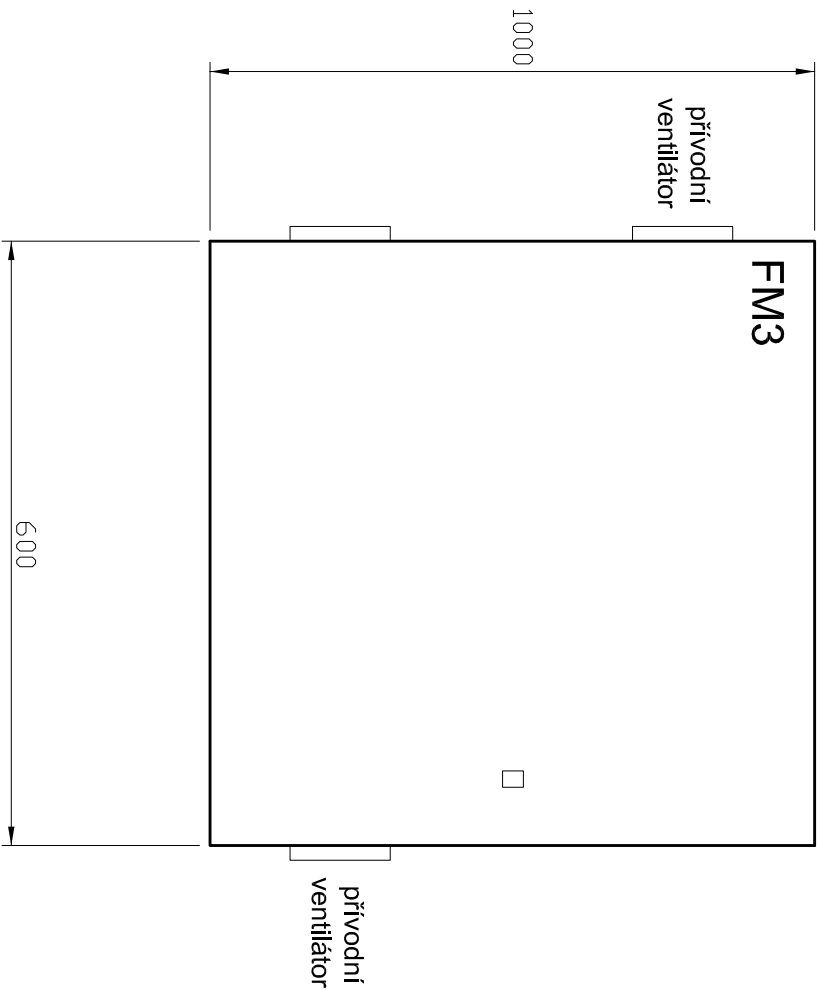

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
TN-S, 3NPE, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN
DLE ČSN 33 2000 -4-41:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


ŠxVxH 1000x600x300
VÝVODKY: VRCHEM
KRYTÍ: IP 54
NÁTĚR: RAL7035

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Název akce		Zařízení	ROZVADĚČ FM3	Kreslil	Petr Ježek	Rozvaděč	FM3
Výměna řídicího systému		Umístění	STROJOVNA	Kontroloval	Ing. Jiří Libiš	Datum	09/2018
Horní sídkov		Příloha	ČELNÍ NÁHLED ROZVADĚČE			Strana	01

Maix

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tech.popis:		Větrání rozvaděče FM3							
Příkon(W)									

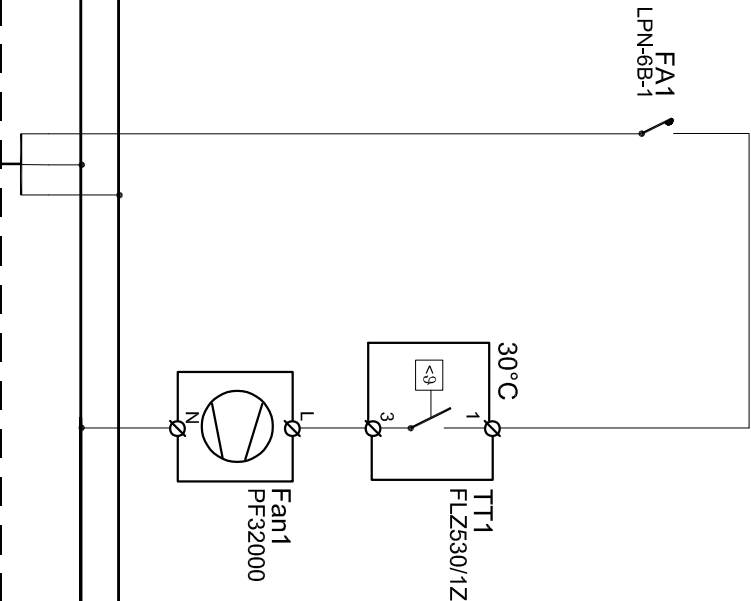

DT1
PS14
X11 Ø
Napájení ventilátoru z
rozvaděče DT1 (PS14)


CYKY-J 3x1,5

WL-5

Pg13,5

<div>Navix</div>															
Název akce				Zařízení		ROZVADĚČ FM3		Kreslil		Petr Ježek		Rozvaděč		FM3	
Výměna řídicího systému				Umístění		STROJOVNA		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš		Datum		09/2018	
Horní síť				Příloha		SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE						Strana		03	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

Maix

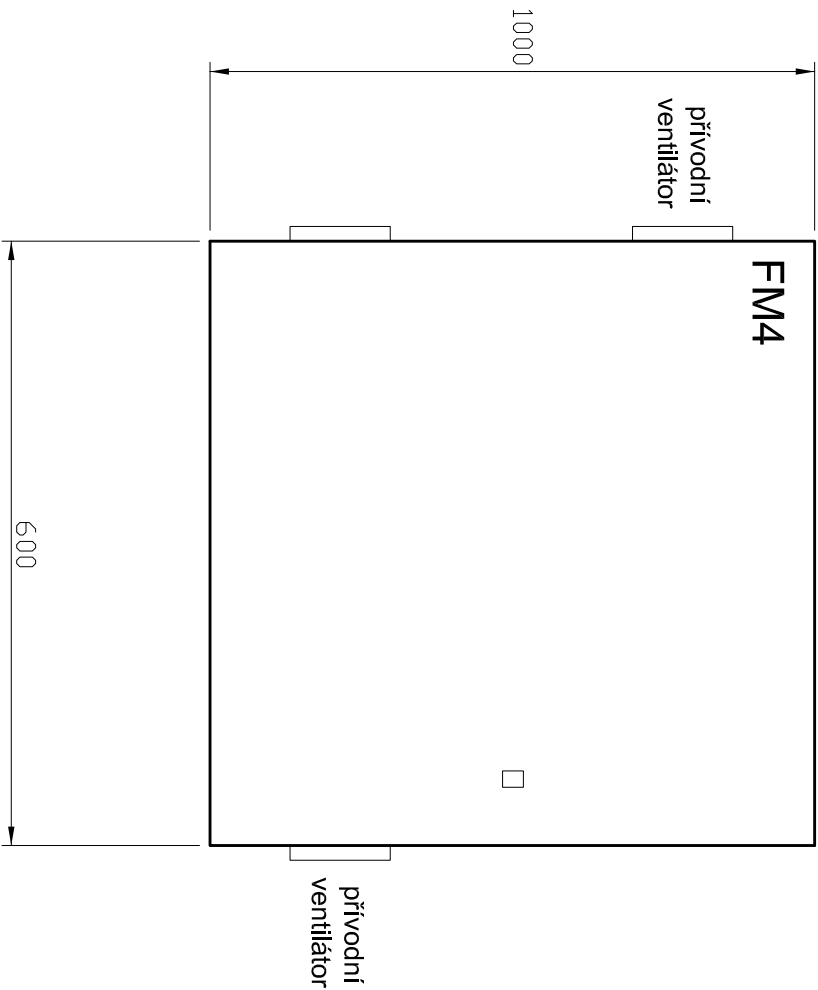


ROZVODNÁ SOUSTAVA:
TN-S, 3NPE, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN
DLE ČSN 33 2000 -4-41:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ŠxVxH 1000x600x300
VÝVODKY: VRCHEM
KRYTÍ: IP 54
NÁTĚR: RAL7035

<div>Marix</div>										Název akce		Zařízení		ROZVADĚČ FM4		Kreslil		Petr Ježek		Rozvaděč		FM4	
										Výměna řídicího systému		Umístění		STROJOVNA		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš		Datum		09/2022	
Horní sídkov										Příloha		ČELNÍ NÁHLED ROZVADĚČE											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9														

Maix

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tech.popis:		Větrání rozvaděče FM4							
Příkon(W)									

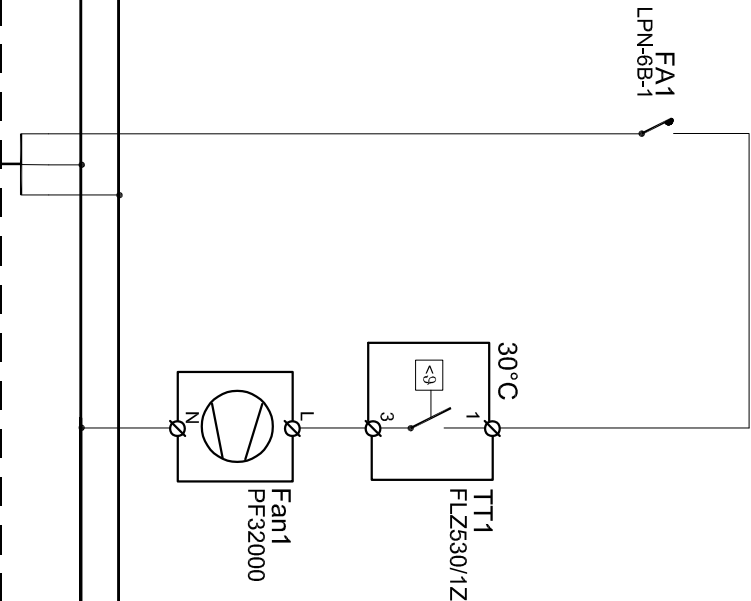

DT1
PS14
X11 Ø
Nápojení ventilátoru z
rozvaděče DT1 (PS14)

Maxix										Název akce		Zařízení		ROZVADĚČ FM4		Kreslil		Petr Ježek		Rozvaděč		FM4									
										Výměna řídicího systému										Umístění		STROJOVNA		Kontroloval		Ing. Jiří Libiš		Datum		09/2022	
																				Horní síť										Příloha	
										0																				1	

Maix