

**Bc.PAVEL PRUSKÝ**  
**PROJEKTY ELEKTRO**

IČ : 05124166  
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007  
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :

PETR ŠVORBA

Zodpovědný projektant :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil :

Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor :

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634/12, 357 31 HORNÍ SLAVKOV; IČ: 00259322

Stupeň dokumentace :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce :

REGENERACE SÍDLIŠTĚ – ČÁST A – ETAPA 4  
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A PARKOVACÍ PLOCHY  
S001a, S001b

Zakázkové číslo :

2019.030

Měřítko :

Formát :

3 A4

Část :

D.1.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Datum :

05/2019


Název přílohy :

ŘEZY VÝKOPEM

Číslo přílohy :

D.1.4.5

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM KABELY NN (DO 1kV)

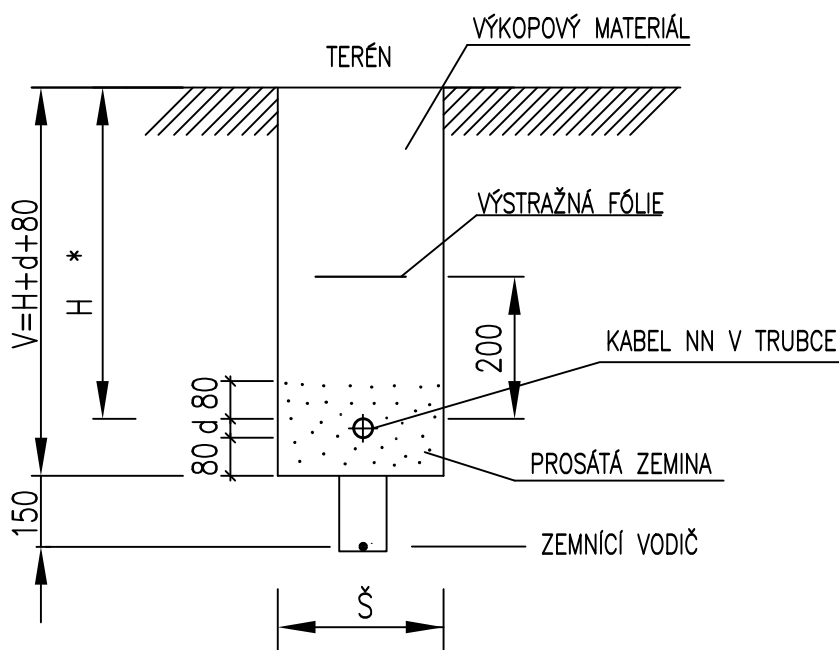


DLE ČSN 736005-ZMĚNA 4 :

\* H MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN :


- KABEL V CHODNÍKU, VČ.PŘIDRUŽENÝCH PROSTOR NESLOUŽÍCÍ KE STÁNÍ A PROVOZU VOZIDEL  $H = 35\text{cm}$
- PLOCHY SLOUŽÍCÍ PRO STÁNÍ A PROVOZ VOZIDEL  $H = 1\text{m}$
- VOLNÝ TERÉN MIMO SOUVISLOU ZÁSTAVBU  
KABELY BEZ OCHRANY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ  $H = 70\text{cm}$   
KABELY S MECHANICKOU OCHRANOU PROTI POŠKOZENÍ  $H = 35\text{cm}$

# KŘÍŽENÍ KABELU NN S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

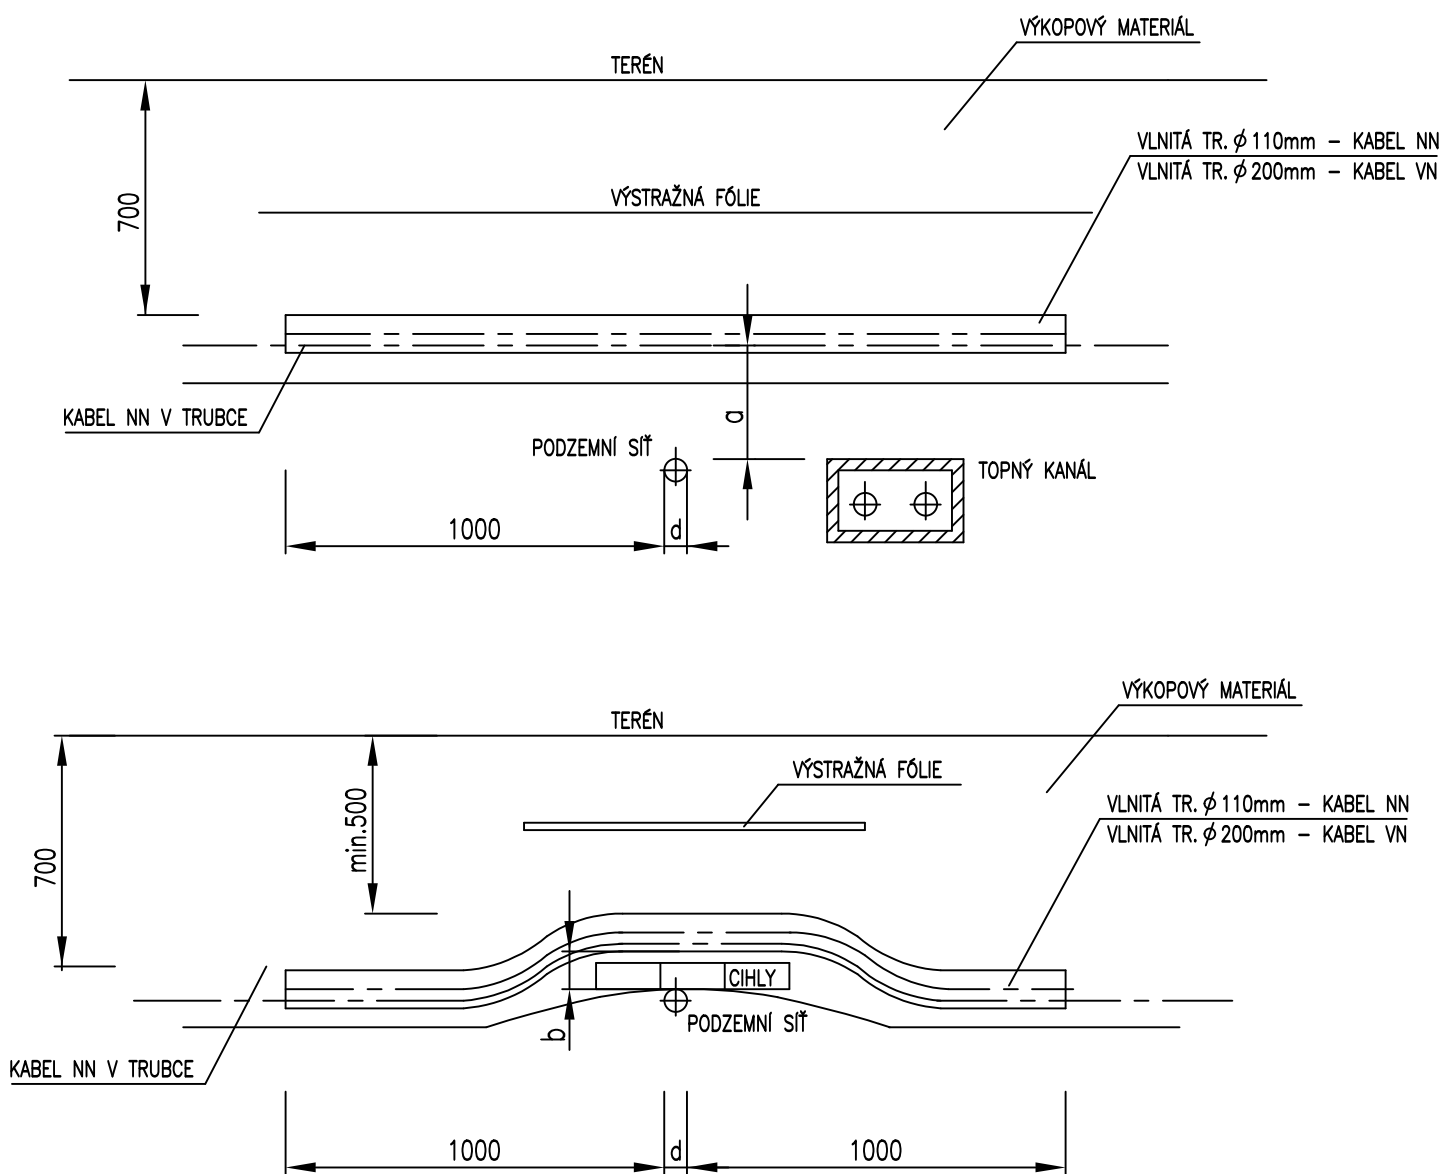

		PODZEMNÍ SÍŤ									
		DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYN DO 0,005MPa	PLYN DO 0,4MPa	VODOVODNÍ POTRUBÍ	TEPELNÁ VEDENÍ	STOKY	KOLEJE TRAMVAJOVÉ DRÁHY
NEJMENŠÍ DOV. VZDÁLENOST <b>a</b> (mm)	KABEL NN	50	150	200	300	100	100	400	300	300	1000
	KABEL VN DO 10kV	150	150	200	800	100	200	400	500	300	1000
	KABEL VN DO 35kV	200	200	200	800	100	200	400	500	500	1000
VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ <b>b</b> (mm)	KABEL NN	50	150	200	100	100	100	200	300	300	1000
	KABEL VN DO 10kV	150	150	200	100	100	200	200	500	300	1000
	KABEL VN DO 35kV	200	200	200	100	100	200	200	500	500	1000

# SOUBĚH KABELU NN S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

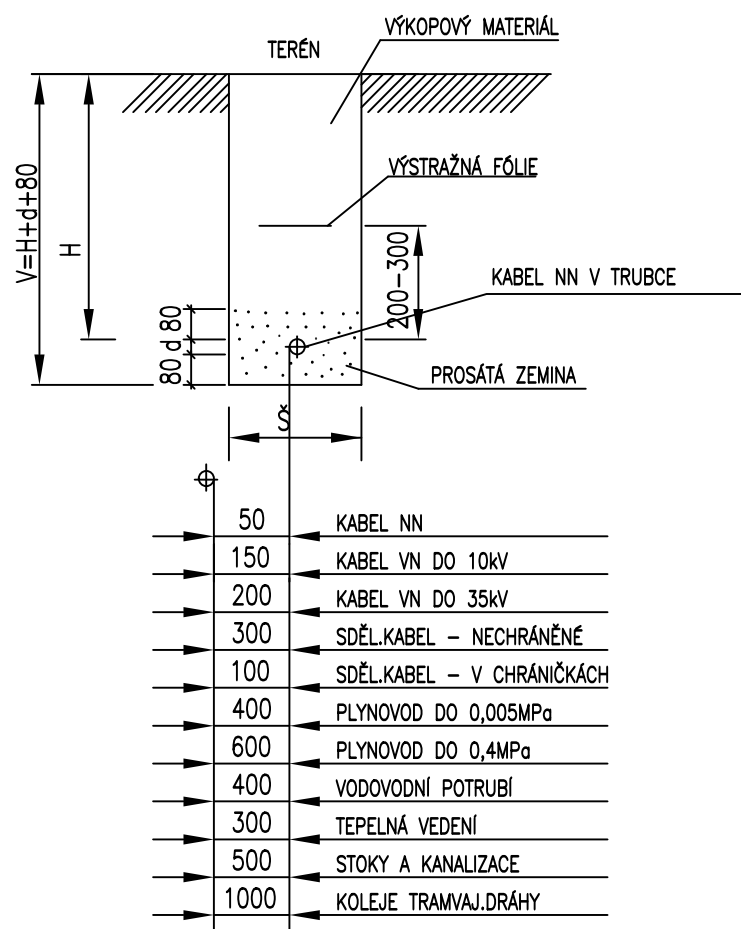

Údaje jsou uvedeny v mm