


Vodovod - půdorys 1.NP

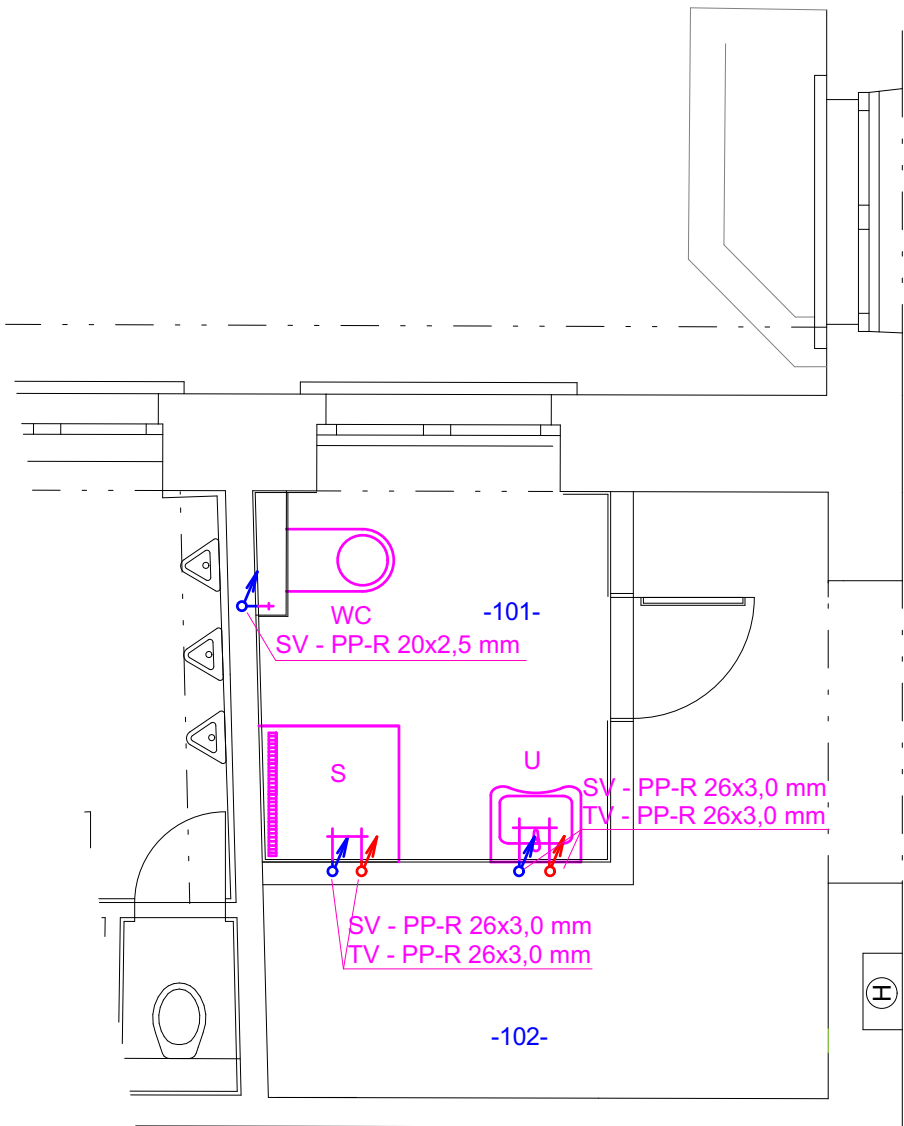

Legenda:

— — — — — studená voda - SV

— — — — — teplá voda - TV

U - umyvadlo
S - sprcha
WC - klozet závěsný


Pozn.:
-Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 ø DN 15-20.
-Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
-Potrubí bude po celé délce opatřeno náplekovou izolací.
-Potrubí vedeno v podlaze v poloze vedle sebe, přípojovací potrubí ve stěnách v poloze nad sebou.
-Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC tlakovými splachovači.

Klozet
závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040. Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l. Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky. Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubicí.
Závěsný klozet 360x700x384 mm povrchová úprava bílá, CL1 plně spláchnutí 5.9 - 6 l/min, vodorovný odtok | CL1, CL2, Bezokrajové. WC sedátko duroplast 365 x 430 mm s pomalým dovíráním.

Umyvadlo
Umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). DIN EN 18040. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Upevnění na 2 šrouby M10 x 140 mm. s příslušenstvím -neuzavíratelná odtoková garnitura. Umyvadlová baterie stojící chromovaná, páková s prodlouženou pákou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 38 mm kartuše s omezovačem teploty, přípojovací hadice 3/8", kovová automatická zátka. Stojánková baterie opatřena certifikátem WELL, s EcoSmart technologií pro nízkou spotřebu vody, ComfortZone 70, omezení průtoku na 5 l / min, perlátor.

Sprcha
Sprchový kout je tvořen vyspádanou keramickou dlažbou s odtokovým žlabem 800x50 mm s chromovanou odtokovou mřížkou, žlab opatřen zápachovým uzávěrem.
Sprchový kout pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude opatřen sklopným sedátkem, pevným a sklopným madlem, vodovodní baterii s prodlouženou pákou a sprchovou hlavici s hadicí. Sprchová baterie opatřena certifikátem WELL, s EcoSmart technologií pro nízkou spotřebu vody, ComfortZone 70, omezení průtoku na 5 l / min.

Kanalizace - půdorys 1.NP

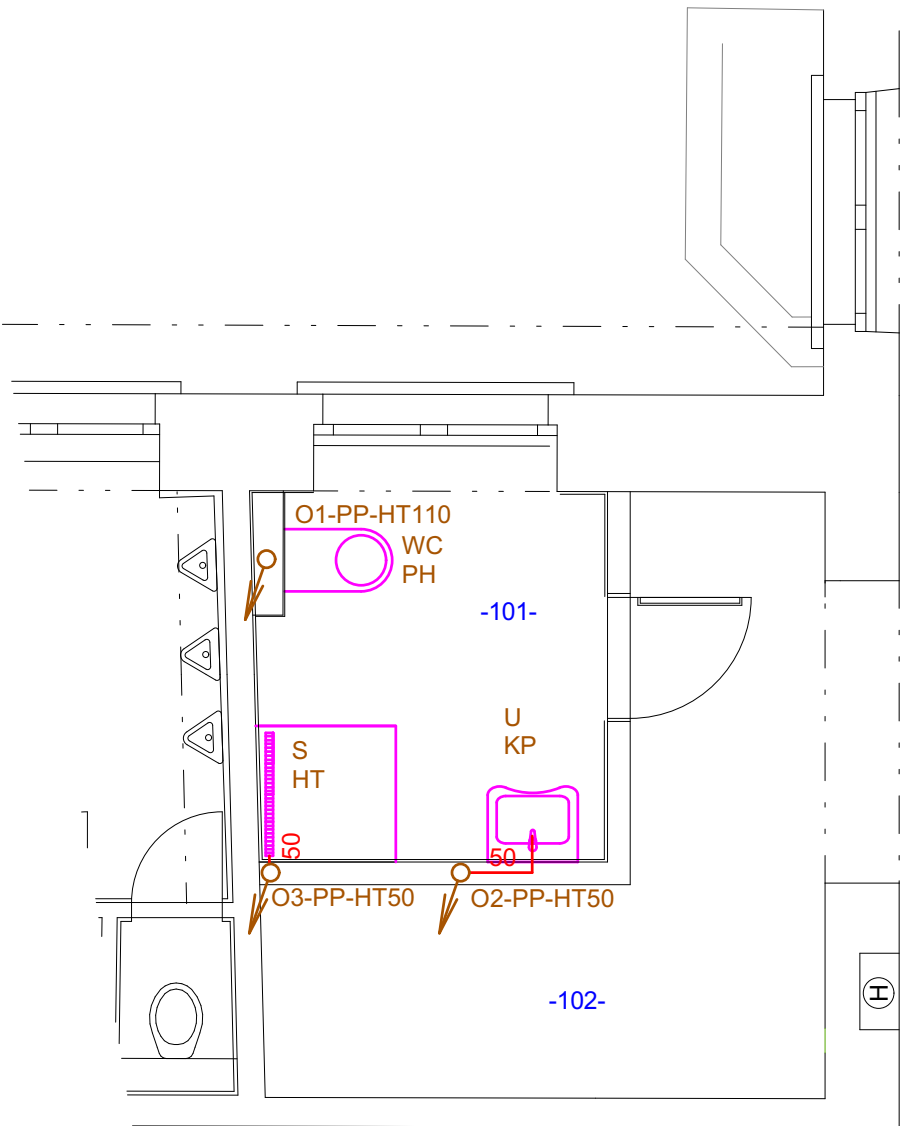


Legenda :

— — — — — kanalizační potrubí PP-HT

↗ svislé stoupací potrubí

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy)
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti
PH - přímé hrdlo DN 110 WC s těsněním
WC - klozet dle vyhl.č 398/2009 Sb. se spodním vyvodem
S - sprcha dle vyhl.č 398/2009 Sb.
U - umyvadlo dle vyhl.č 398/2009 Sb.

Vytápění - půdorys 1.NP

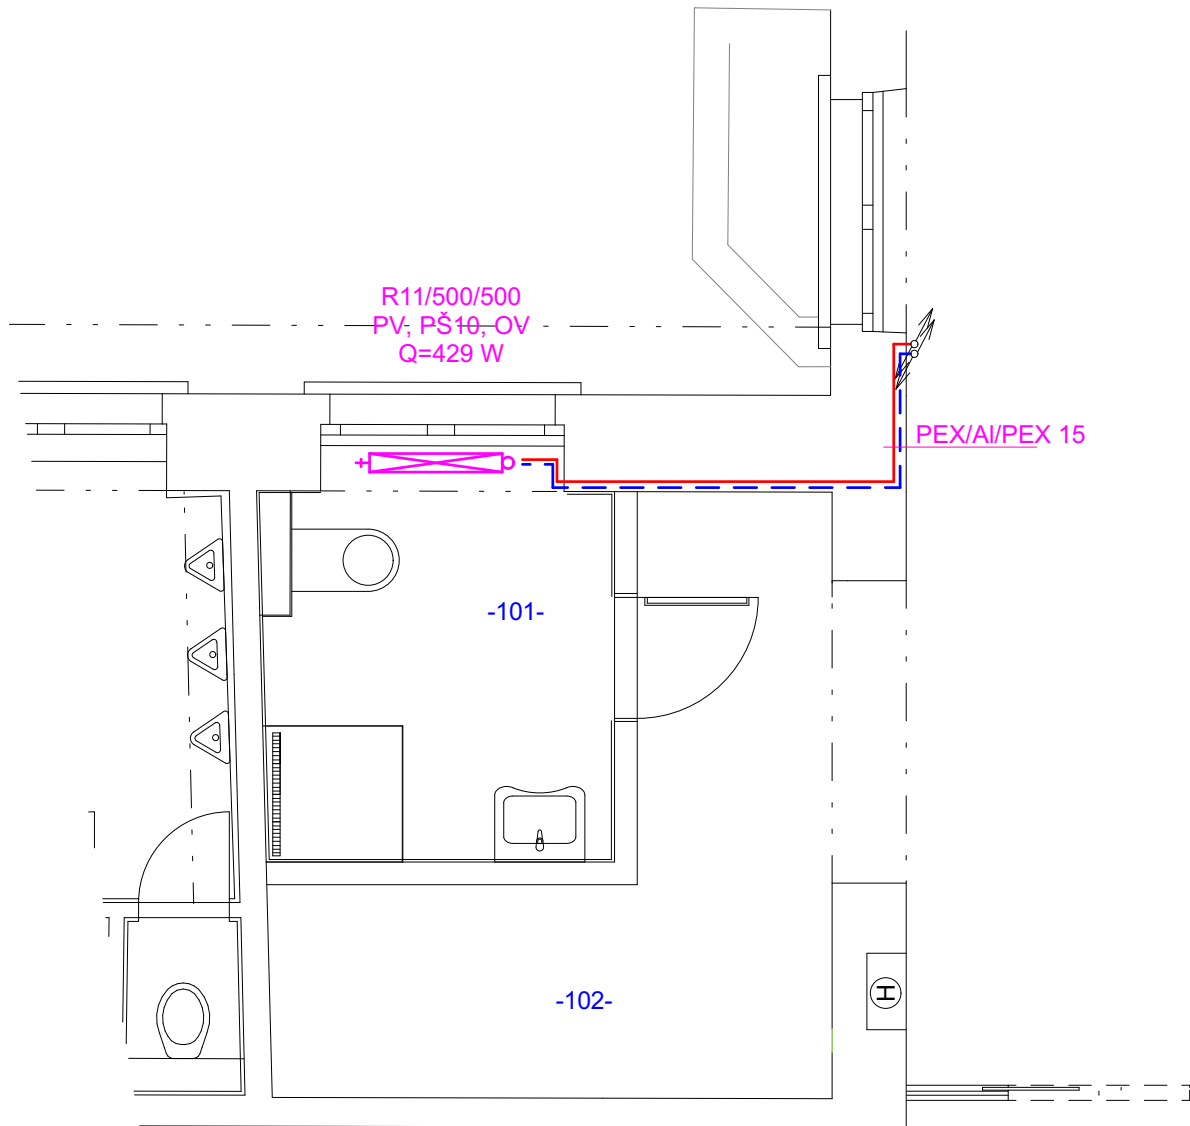

V první řadě dojde k odstranění stávajícího litinového článkového otopného tělesa včetně přípojovacího potrubí z oceli až ke stávající stoupačce ÚT

Legenda:

— — — — — potrubí ÚT přívod 75°C

— — — — — potrubí ÚT přívod 65°C

↗ otopné těleso deskové

Značení otopných těles deskových
22/ VK / 600 / 500 - typ OT/ typ připojení / výška OT/ délka OT
PŠ - PV 10 - OV - přímé regulační šroubení - přímý termostatický ventil - odvodušňovací ventil

Pozn.:
- Vytápění objektu bude zajištěno systémem podlahového topení.
- Nové rozvody podlahového topení budou napojeny na rozdělovač a sběrač ÚT.
- Nové otopné těleso bude ocelové deskové, bude opatřeno termostatickým ventilem s jednostranným bočním připojením.
- Nové rozvody budou provedeny z trub PEX/Al/PEX s izolací.

-101-	hygienická kabina	3,25 m²	keramická dlažba
-102-	šatna	3,25 m²	keramická dlažba

SO 02 - Bezbariérové úpravy

CENTRA STAV s.r.o			
Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107			
Odpočítat: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	Datum:		10/2024
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	33/2024
Název akce:			č.výkr.
Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov			
Obsah:			
Nový stav - vodovod, kanalizace a vytápění - 1.NP Hygienická kabina a šikmé zdvihací plošiny - M 1:50			
			ZTI 2.