


R2.2 - rozvaděč elektroinstalace provozovny 7

Soustava: 1NPE str., 50Hz, 230V/TN-C-S

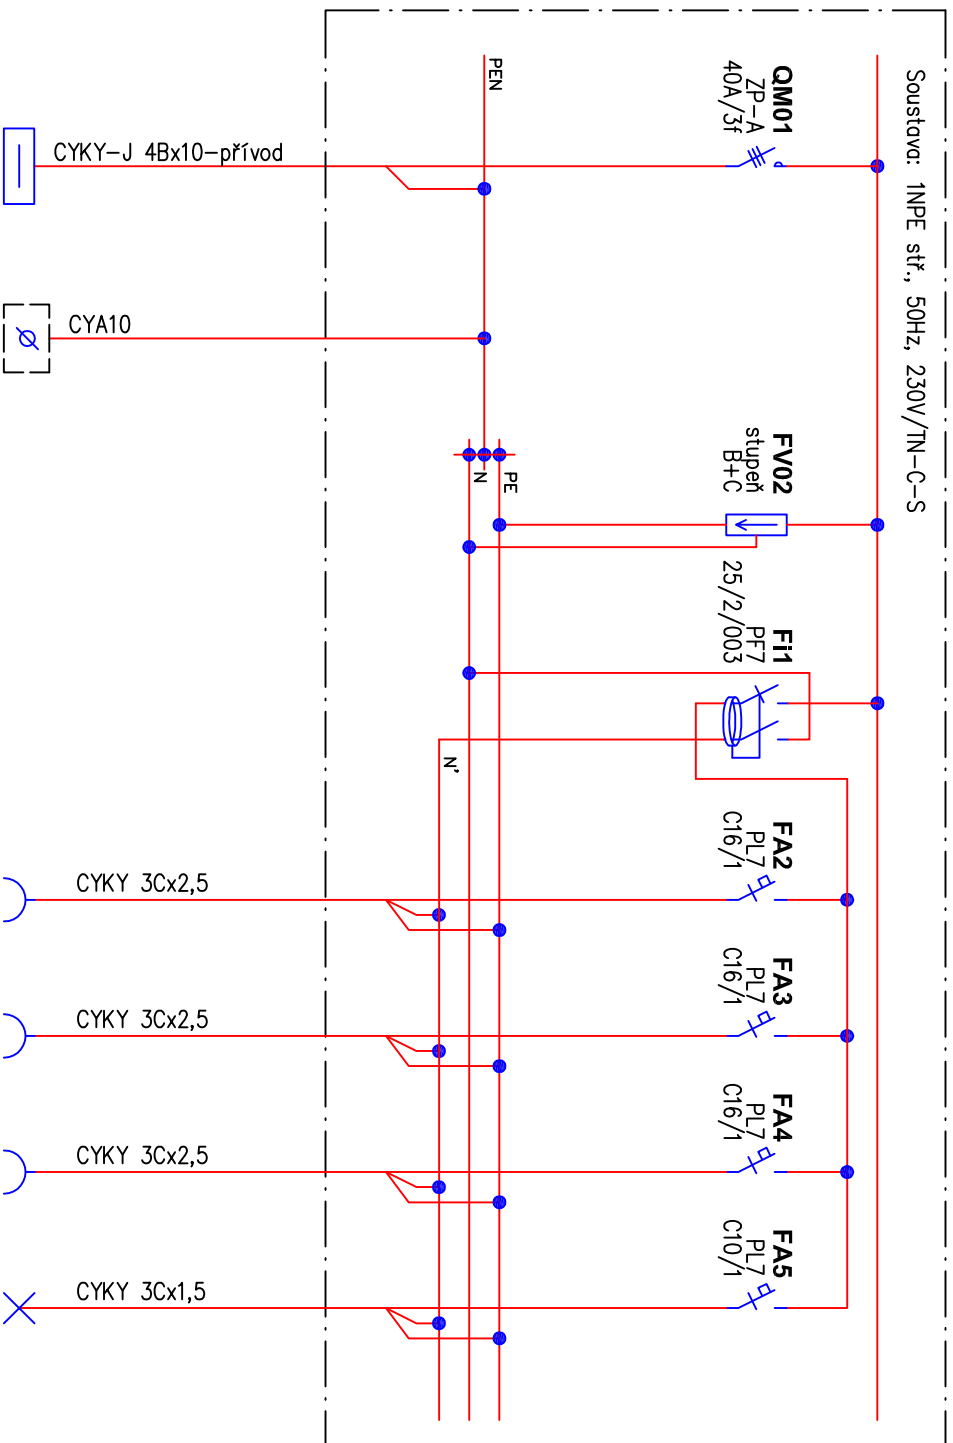

Rozvodnice na povrch
plastová
Krytí IP40
Min. počet modulů 36
Rozvaděč bude připraven
pro případnou 3f
elektroinstalaci

REM2.0
Elektroměrový
rozvaděč
umístěn ve 2.NP

HOP
Hlavní
ochranná
přípojnice
patra

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|---|---------------|------------|---|
| Z1 | Zásuvky | 7 | Z2 | Zásuvky | 7 | Z3 | Zásuvky | 7 | Osv. 1 | Osvětlení | 7 |
| | provodzony | | | provodzony | | | provodzony | | | provodzony | |
| | -služby | | | -služby | | | -služby | | | -služby | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|----------|
| Název dílce: | Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653, SO 01 - Stavební úpravy objektu | Příloha: | E09 | Datum: | 03/2019 |
| Část: | Elektroinstalace | Část: | Schémat rozvaděčů | Zak. č.: | 015/2018 |
| Investor: | Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov | Rozvaděč: | R2.2 | List/íšťů: | 21/33 |